


numer obwodu	zasilanie	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONNIKI	S1	S2	S3	S4	S5	S6
nazwa obwodu	Z			Szafka S-M	Głazdo 3-fazowe 16A	2x głazdo 230V	2x głazdo 230V	REZERWA	REZERWA
połączenie	-			-	-	-	-	-	-
typ przewodu	YKY70			YKY70	YDY70	YDY70	YDY70	-	-
przekrój przewodu	5x35mm ²			3x10mm ²	5x4mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	-	-
moc zainstalowana	3,8 kW			1,00 kW	2,0 kW	0,40 kW	0,40 kW	-	-

Schemat ideowy ZK-5.2

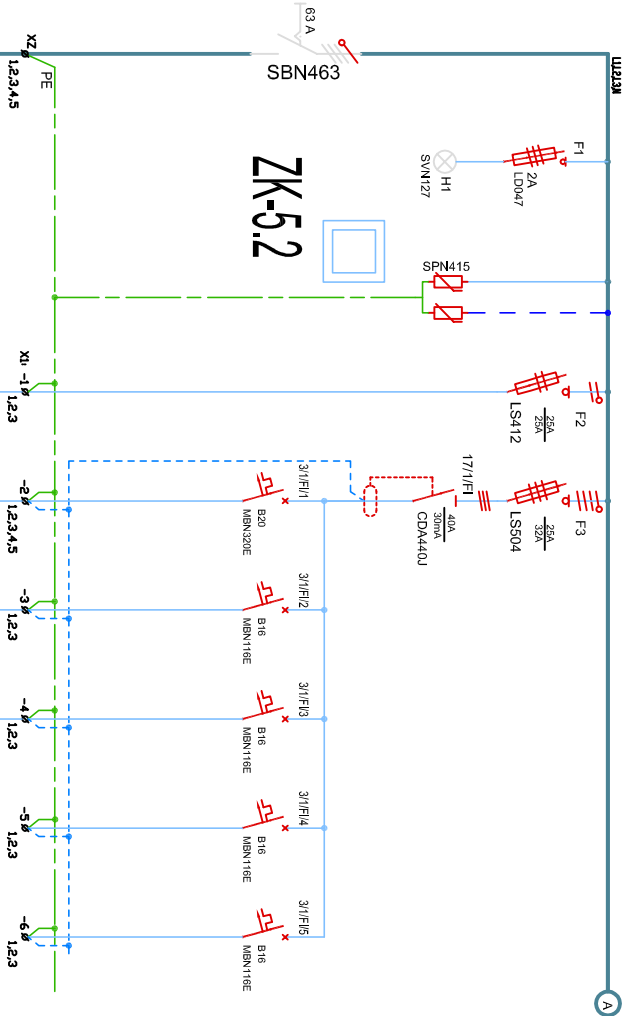

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF" ANNA PAWLICKA- ZABOJSZCZ UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52-3226727			
Inwestor: Miasto Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 Ciechocinek	ELEKTR.		
	Autor projektu:	mgr.inż. Zenon Łupkowski nr upr.: GP-KZ-7342/161/94	
	Inż. Barbara Palicka nr upr.: 7210/12/76		
Obiekt: Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	spr.		
	oprac		
	22.12.2016	-	E-7/2
	Data	Skala	Nr rysunku