


ZK1+1Pp

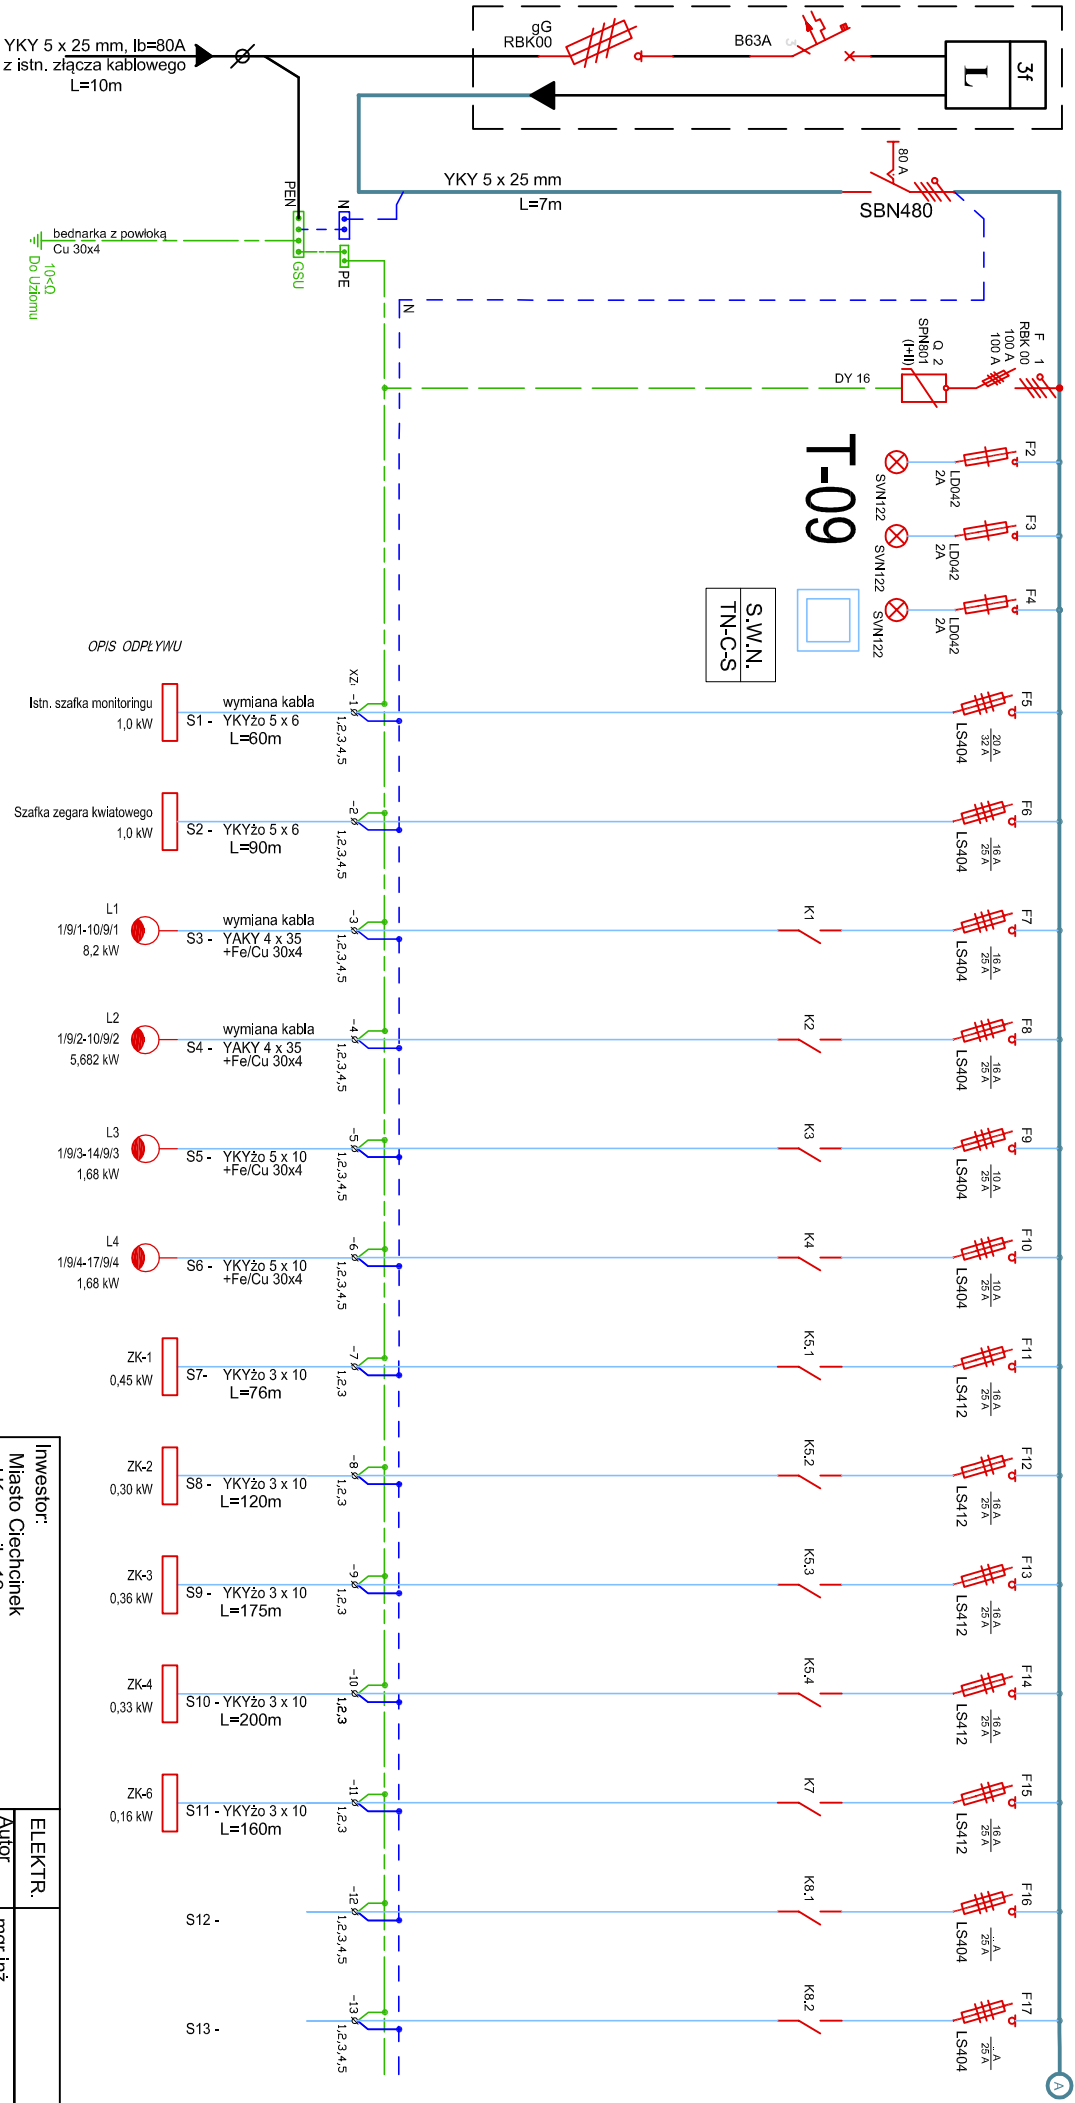

OPIS ODPLYWU

Istn. szafka monitoringu 1,0 kW	wymiana kabla S1 - YKYzo 5 x 6 L=60m	1,2,3,4,5
Szafka zegara kwiatowego 1,0 kW	S2 - YKYzo 5 x 6 L=90m	1,2,3,4,5
L1 1/9/1-10/9/1 8,2 kW	wymiana kabla S3 - YAKY 4 x 35 +Fe/Cu 30x4	1,2,3,4,5
L2 1/9/2-10/9/2 5,682 kW	wymiana kabla S4 - YAKY 4 x 35 +Fe/Cu 30x4	1,2,3,4,5
L3 1/9/3-14/9/3 1,68 kW	S5 - YKYzo 5 x 10 +Fe/Cu 30x4	1,2,3,4,5
L4 1/9/4-17/9/4 1,68 kW	S6 - YKYzo 5 x 10 +Fe/Cu 30x4	1,2,3,4,5
ZK-1 0,45 kW	S7- YKYzo 3 x 10 L=76m	1,2,3
ZK-2 0,30 kW	S8 - YKYzo 3 x 10 L=120m	1,2,3
ZK-3 0,36 kW	S9 - YKYzo 3 x 10 L=175m	1,2,3
ZK-4 0,33 kW	S10 - YKYzo 3 x 10 L=200m	1,2,3
ZK-6 0,16 kW	S11 - YKYzo 3 x 10 L=160m	1,2,3
	S12 -	1,2,3,4,5
	S13 -	1,2,3,4,5

# Schemat ideowy szafki T-09

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF"  
ANNA PAWLICKA- ZABOJSZCZ  
UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52-3226727

Investor:		Obiekt:	
Miasto Ciechocinek ul.Kopernika19 87-720 Ciechocinek		Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	
dzieńka nr ewid. 110/6, 179, 228/6, 228/10, 161/5, 168/2, obręb Ciechocinek		oprac	
22.12.2016		-	
Data		Skala	
Nr rysunku		E-1/1	
ELEKTR.		mgr inż. Zenon Łupkowski nr upr.: GP-KZ-7342/161/94	
Autor projektu:		inż. Barbara Palicka nr upr.: 7210/12/76	
spr.			